



驗證檢測實驗室 委託試驗報告

收件日期： 2012年06月22日

報告編號： 101A011-J111430

發行日期： 2012年07月05日

委託單位： 嶸樺企業有限公司

單位地址： 327桃園縣新屋鄉下田村1鄰
23-7號

物品名稱： 擴張環

PIDC

注意事項：

- 一、本報告含附頁共 4 頁；其中同一測試件（物品）之報告不得分離使用。
- 二、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
- 三、本報告所用物品、物品名稱與取樣者等資料係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 四、本報告數據更正無效。
- 五、本檢測結果僅對受測樣品負責，且不得作為法律訴訟之憑証。
- 六、本報告內容以任何方式翻印或複印無效。
- 七、本實驗結果係經由統計分析後所得，具有代表性的最終結果。
- 八、標記處註記為『*』者，表示該項目已通過 ISO/IEC 17025 之認證。

報告簽署人：

陳明坤

授權簽發：





驗證檢測實驗室 委託試驗報告

報告編號： 101A011-J111430

試驗日期： 2012年07月04日

試驗項目/方法

試驗結果

標記

1. 表面阻抗係數
成品測試

	表面阻抗係數(Ω)	
	黑色	白色
#1	3.98×10^{10}	5.01×10^{10}
#2	6.31×10^{10}	3.16×10^{10}
#3	7.94×10^{10}	6.31×10^{10}
#4	3.16×10^{10}	6.31×10^{10}
#5	7.94×10^{10}	3.98×10^{10}
平均值	5.87×10^{10}	4.95×10^{10}

2. 拉力試驗
成品測試

	最大抗拉荷重(kgf)	
	黑色	白色
#1	4.89	6.55
#2	3.81	5.89
#3	9.17	6.64
平均值	5.96	6.36

3. 抗折試驗
成品測試

	抗折荷重(kgf)	
	黑色	白色
#1	9.93	6.44
#2	8.99	6.58
#3	8.86	6.44
平均值	9.26	6.49

備註：

試片狀態調節-溫度：23±2 °C

試片狀態調節-相對濕度：50±5 %

試片狀態調節-時間：24 小時



驗證檢測實驗室 委託試驗報告

報告編號： 101A011-J111430

試驗日期： 2012年07月04日

備註：

實驗室條件-溫度：23±2 °C

實驗室條件-相對濕度：50±5 %

1. 表面阻抗係數

1.1 試片製作方式：廠商提供

2. 拉力試驗

2.1 試片製作方式：廠商提供

2.2 測試速度：5 mm/min

2.3 樣品照片見附圖一、二

3. 抗折試驗

3.1 試片製作方式：廠商提供

3.2 測試速度：5 mm/min

3.3 樣品照片見附圖三、四

<以下空白>




驗證檢測實驗室 委託試驗報告


報告編號： 101A011-J111430

試驗日期： 2012年07月04日


附圖一：黑色

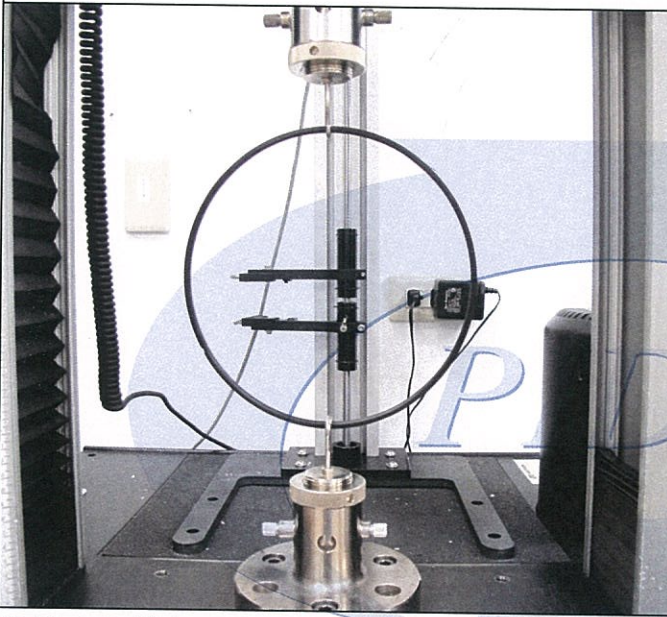

附圖二：白色

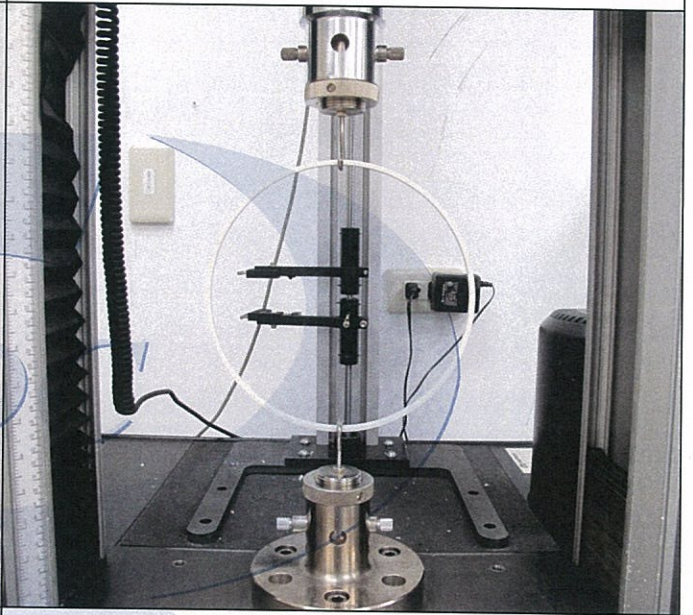

附圖三：黑色

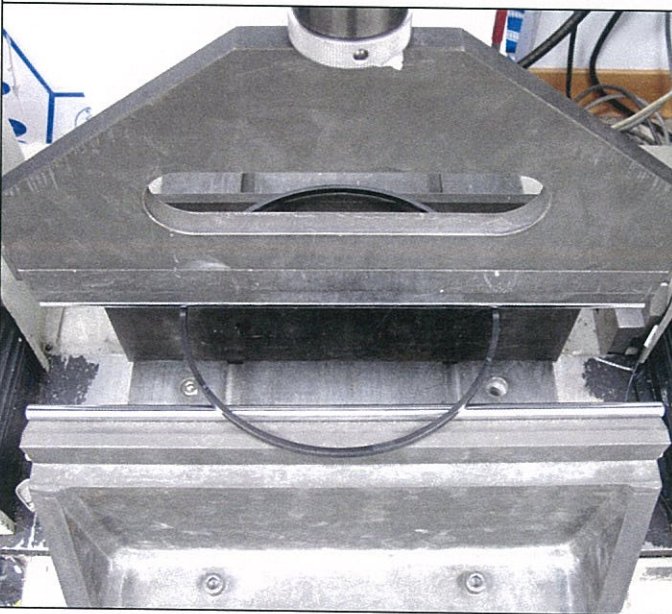

附圖四：白色

